

DENİZ

ТРУБЫ И ФИТИНГИ



Содержание:

Вступление.....	1–2 стр
Особенности эксплуатации композитных труб.....	3 стр
Водопроводные трубы и фитинги	4–9 стр
Тёплые полы.....	10 стр
Канализационные Трубы и Фитинги.....	11–13 стр
Сертификаты продукции.....	14 стр





Завод TOO Keruen Plus был введен в эксплуатацию в 2015 году как производитель ПВХ и ППР труб и фитингов.



Современное производство, общей площадью в 9000 м2 оборудован новейшими линиями и оборудованием европейских производителей, таких как: KRAUSS MAFFEI (Германия), SICA (Италия).



Вся продукция сертифицирована, производится в соответствии с международными стандартами качества.



На сегодняшний день работают 2 высокопроизводительные линии ПВХ и ППР труб и 5 термопласт автоматов, которые производят фитинги к трубам.

В собственной современной лаборатории продукция завода проходит строгий контроль качества.

Мы реализуем наши трубы и фитинги под торговыми марками :

DENİZ

PINAR

OKYANUS



Линия по производству ПВХ труб не имеют аналогов в Казахстане.

Особенности эксплуатации Композитных труб

- В поворотах более 30° должны использоваться отводы с углом 45°.
- При использовании фитингов с металлом необходимо избегать чрезмерно тугих натяжений, вместо жгута необходимо использовать тефлоновую ленту.
- Трубы необходимо резать перпендикулярно к оси трубы и острыми ножницами для труб.
- Сварка не должна выполняться на грязных трубах и фитингах, Нельзя использовать деформированные и треснувшие в местах среза трубы и фитинги.
- Трубы необходимо беречь от любого вида ударов.
- В соединениях нельзя использовать детали с коническими зубьями.
- Система трубопровода должна быть защищена от замерзания.
- Если после испытаний система трубопровода не будет использоваться, ее непременно следует опорожнять во избежание замерзания.
- Сварку не выполнять, если тефлоны на пластинках изношены или повреждены (Срок службы тефлона – применение в 2–3 единицах жилья)
- Необходимо соблюдать время выдержки сварки, нельзя поворачивать трубу и фитинг во время плавления.
- В газовых водонагревательных устройствах необходимо предпринять меры против сжатия паров.
- Трубы и фитинги не должны подвергаться длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Сырье PP-R не содержит стабилизатор стойкости к ультрафиолетовым лучам. В среде, где присутствуют солнечные лучи, максимальный срок хранения составляет шесть месяцев.
- После прокладки трубопровода трубы и фитинги на участках вне здания должны быть изолированы против ультрафиолетовых лучей и замерзания.



Водоснабжение



Отопление








Горячая Вода



Холодные
Вещества



Система Сжатого
Воздуха

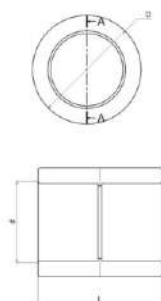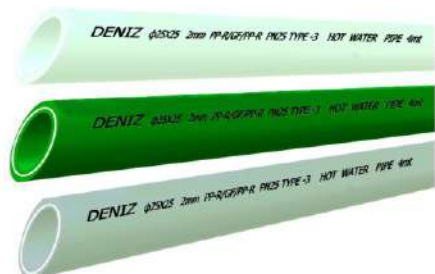

□ □ □ цвета

Трубы PPR-C

ØD (mm)	S (mm)	L (m)	Штук
20	3.4	4	100
25	4.2	4	80
32	5.4	4	40
40	6.7	4	40
50	8.4	4	20
63	10.5	4	20

Трубы КОМПОЗИТ армированные стекловолокном

ØD (mm)	S (mm)	L (m)	Штук
20	3.4	4	100
25	4.2	4	80
32	5.4	4	40
40	6.7	4	40
50	8.4	4	20
63	10.5	4	20

Муфта прямая ППР


Ø D (mm)	d (mm)	l ₁ (mm)	Штук
20	19.5	14.5	600/100
25	24.5	16	350/50
32	31.5	18	200/25
40	39.4	20.5	100/25
50	49.4	23.5	60/10
63	62.5	27.5	30/6
75	74.2	31	24/4

Тройник ППР

Ø D (mm)	d ₁ (mm)	l ₁ (mm)	k (mm)	Штук
20	19.5	14.5	11	250/50
25	24.5	16	13.5	150/25
32	31.5	18	17	80/20
40	39.4	20.5	21	40/10
50	49.4	23.5	27	25/5
63	62.5	27.4	32.5	1


Переходник тройник ППР

Ø D (mm)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	d ₃ (mm)	Штук
25-20-20	24.5	19.5	19.5	200/50
25-20-25	24.5	19.5	24.5	200/50
32-20-25	31.5	19.5	19.5	
32-20-25	31.5	19.5	24.5	
32-20-32	31.5	19.5	31.5	80/20
32-25-20	31.5	24.5	19.5	80/20
32-25-32	31.5	24.5	31.5	80/20
40-20-40	39.4	19.5	39.4	60/10
40-25-40	39.4	24.5	39.4	60/10
40-32-40	39.4	31.5	39.4	40/10
50-20-50	49.4	19.5	49.4	35/5
50-32-50	49.4	31.5	49.4	30-/5
63-25-63	62.5	24.5	62.5	20-/4
63-40-63	62.5	39.4	62.5	
63-50-63	62.5	49.4	62.5	




Отвод (90°) ППР

ØD (mm)	d (mm)	l ₁ (mm)	Штук
20	19.5	14.5	500/100
25	24.5	16	250/50
32	31.5	18	125/25
40	39.4	20.5	60/15
50	49.4	23.5	30-/5
63	62.5	27.4	16-/4





Отвод (45°) ППР

Ø D (mm)	d (mm)	l ₁ (mm)	Штук
20	19.5	14.5	500/100
25	24.5	16	250/50
32	31.5	18	125/25
40	39.5	20.5	60/15
50	49.5	26	30-/5
63	62.5	27.5	16-/4




Крестовина

Ø D (mm)	d (mm)	l ₁ (mm)	L (mm)	Штук
20	19.5	14.5	51	200/50
25	24.5	16	59	100/25
32	31.5	18	70	60/15
40	39.4	20.5	83	



цвета ☐ ☐ ☒

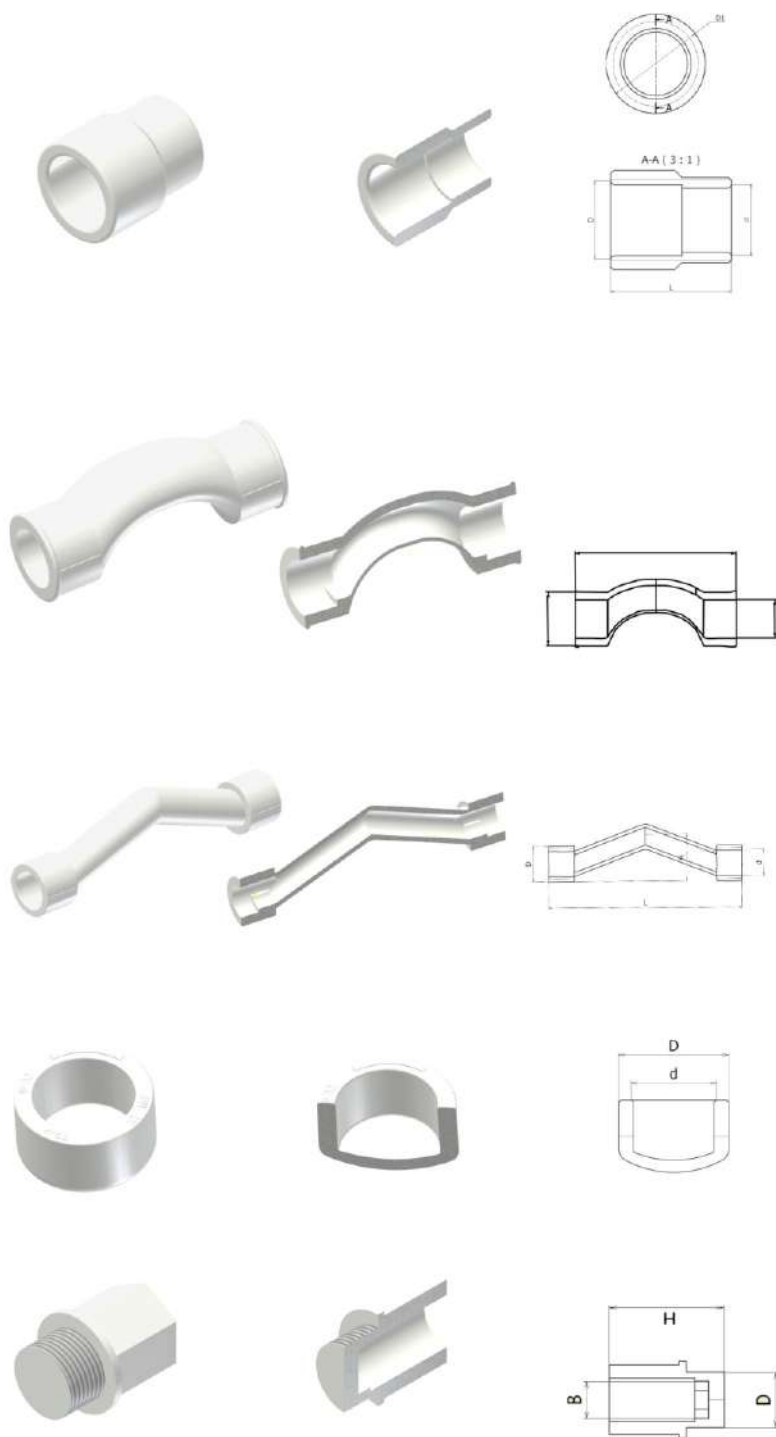

□ □ □ цвета

Переходник Муфта вн-вн

Ø D (mm)	d ₁ - d ₂ (mm)	L ₁ - L ₂ (mm)	Штук
25-20	19.5 - 25	15 - 18	600/100
32-20	19.5 - 32	15 - 20	400/100
32-25	24.5 - 32	18 - 20	300/50
40-20	39.45 - 20	20.5 - 22.5	200/50
40-25	39.45 - 25	20.5 - 22.5	200/50
40-32	31.3 - 32	20.5 - 22.5	150/25
50-20	19.5 - 50	16 - 24	150/25
50-25	24.5 - 50	18 - 24.5	150/25
50-32	31.5 - 50	20.5 - 24	100/20
50-40	39.5 - 50	22 - 24	100/20
63-25	24.5 - 63	20.5 - 35	80/20
63-32	31.5 - 63	27.5 - 35	60/15
63-40	39.4 - 63	22.5 - 35	60/15

Мост короткий

Ø D (mm)	d (mm)	L (mm)	Штук
20	19.5	85	200/50
25	24.5	97.5	100/25
32	31.5	130	60/15

Мост с муфтой

Ø D (mm)	d (mm)	L (mm)	Штук
20	19.5	160	120/20
25	24.5	200	60/10
32			25/5

Заглушка


Ø D (mm)	d (mm)	L ₁ (mm)	L (mm)	Штук
20	19.5	14.5	25.8	900/100
25	24.5	16	31.5	500/10
32	31.5	18	36	300/50
40	39.4	20.5	42	150/25
50	49.4	23.5	47	

Заглушка с резьбой

Ø D (mm)	d (mm)	L (mm)	G"	Штук
20				600/100
25				


Тройник ППР с вн резьбой

Ø D (mm)	d (mm)	I ₁ (mm)	I ₂ (mm)	G"	Штук
20	19.5	14.5	13	1/2"	120/30
20	19.5	14.5	13.5	3/4"	
25	24.5	16	13	1/2"	
25	24.5	16	13.5	3/4"	80/20




Тройник ППР с нар резьбой

Ø D (mm)	d (mm)	I ₁ (mm)	I ₂ (mm)	G"	Штук
20	19.5	14.5	13.5	1/2"	120/30
25	14.5	16	13.5	3/4"	100/20
20	19.5	14.5	13.5	3/4"	
25	24.5	18	13.5	1/2"	80/20




Отвод ППР с нар резьбой

Ø D (mm)	d (mm)	I ₁ (mm)	I ₂ (mm)	G"	Штук
20	19.5	14.5	13.5	1/2"	150/30
20	19.5	14.5	13.5	3/4"	100/20
25	24.5	16	13.5	1/2"	100/20
25	24.5	16	13.5	3/4"	100/20
32	31.5	18	13.5	3/4"	




Отвод ППР с вн резьбой

Ø D (mm)	d (mm)	I ₁ (mm)	I ₂ (mm)	G"	Штук
20	19.5	14.5	13	1/2"	180/30
20	19.5	14.5	13.5	3/4"	
25	24.5	16	13	1/2"	100/20
25	24.5	16	13.5	3/4"	150/30
32	31.5	18	13.5	3/4"	



Уголок с креплением

Ø D (mm)	d (mm)	I ₁ (mm)	I ₂ (mm)	G"	Штук
20	19.5	14.5	13	1/2"	100/20
25	24.5	16	13	1/2"	



Настенный комплект для смесителя с внутренней резьбой

Ø D (mm)	d (mm)	g (mm)	L (mm)	G"	Штук
20	30.0	19.5	189	1/2"	35/1
25	39.5	24.5	190	1/2"	24-/1
32					15-/1



цвета ☐ ☐ ☐

Муфта ППР с внутренней резьбой

Ø D (mm)	d (mm)	l ₁ (mm)	l ₂ (mm)	G"	Штук
20	19.5	14.5	13	1/2"	210/30
20	19.5	14.5	13.5	3/4"	150/30
25	24.5	16	13	1/2"	120/30
25	24.5	16	13.5	3/4"	120/30
32				1/1	80/20
40				1/4	40/8
50				1/2	20/8
63				2	16/4

Муфта ППР с нар резьбой


Ø D (mm)	d (mm)	l ₁ (mm)	l ₂ (mm)	G"	Штук
20	19.5	14.5	13	1/2"	210/30
20	19.5	14.5	13.5	3/4"	150/30
25	24.5	16	16	1/2"	120/30
25	24.5	16	16	3/4"	120/30
32				1/1	80/20
40				1/4	40/8
50				1/2	20/8
63				2	16/4

Арматура ППР с нар резьбой

Ø D (mm)	d (mm)	L (mm)	G"	Штук
20	19.5	50.5	1/2"	200/20
25	24.5	53	3/4"	120/10
32	31.5	64	1"	80/10
40	39.45	70.5	1.1/4"	40/5
50	49.4	77.9	1.1/2"	26/2
63	62.5	89.5	2"	13/1

Арматура ППР с вн резьбой


Ø D (mm)	d (mm)	L (mm)	G"	Штук
20	19.5	40	1/2"	200/20
25	24.5	45	3/4"	120/10
32	31.5	48.5	1"	80/10
40	39.45	52	1/4"	40/5
50	49.4	58.1	1.1/2"	26/2
63	62.5	67.5	2"	13/1

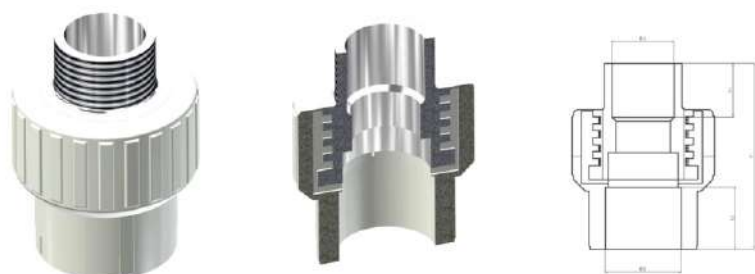

□ □ □ цвета


Крепление

Ø D (mm)	d (mm)	e (mm)	h (mm)	L (mm)	Штук
20	19	5.5	27.3	30	5000/250
25	24	5.5	31.5	36	5000/250
32	30	5.5	36.7	45	2000/100
40	39	5.5	44.7	54	2000/100
50					




Вентиль запорный ППР

Ø D (mm)	d (mm)	h (mm)	L (mm)	G"	Штук
20	19.5	41.5	64.5	1/2"	35/1
25	24.5	45	88	3/4"	24-/1
32	31.5	56.5	94	1"	15-/1





Вентиль шаровый ППР

Ø D (mm)	d (mm)	h (mm)	L (mm)	G"	Штук
20	19.5	55	69	1/2"	60/10
25	24.5	62.9	76.5	3/4"	40/10
32	31.5	70	87.5	1"	20-/5
40	39.5	88	103.5	1.1/4"	15-/3




Кран радиаторный шаровой прямой

Ø D (mm)	d (mm)	l (mm)	G"	Штук
20	19.5	14.5	1/2"	
25			3/4"	



Кран радиаторный шаровой угловой

Ø D (mm)	d (mm)	l (mm)	G"	Штук
20	19.5	14.5	1/2"	
25			3/4"	




цвета   




PERT (Polyethylene of Raised Temperature resistance
– полиэтилены повышенной термостойкости)

PERT BORU

Ø D (mm)	d (mm)	t (mm)	L (m)
12	16	2	160
16	20	2	100



Полиэтилен высокой прочности

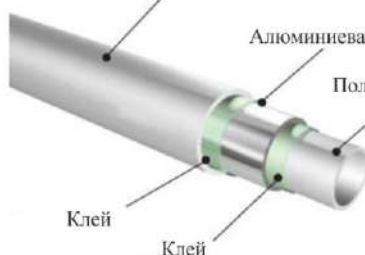

Алюминиевая фольга


Полиэтилен высокой прочности

Клей

Клей

TIG BORU

Ø D (mm)	d (mm)	t (mm)	L (m)
12	16	2	100/200
16	20	2	100/200



Рабочее давление 10 бар

Рабочая температура 0– 95°C

Длина бухты: 100–200 м

Диаметр прогиба: DN x 6



Трубы Pert и TIG предназначены для тёплых полов, отопления, а также для водоснабжения

Трубы обладают высокой стойкостью к давлению, температурам и абсолютной коррозионной стойкостью.




DENİZ – 3.2 (mm)

Ø D (mm)	d (mm)	l (mm)
100*3000	4 (mm)	3.2 (mm)
100*2000	4 (mm)	3.2 (mm)
100*1000	4 (mm)	3.2 (mm)
100*1000	4 (mm)	3.2 (mm)
100*500	4 (mm)	3.2 (mm)
100*250	4 (mm)	3.2 (mm)
70*3000	4 (mm)	3.2 (mm)
70*2000	4 (mm)	3.2 (mm)
70*1000	4 (mm)	3.2 (mm)
70*500	4 (mm)	3.2 (mm)
70*250	4 (mm)	3.2 (mm)
50*3000	4 (mm)	3.2 (mm)
50*2000	4 (mm)	3.2 (mm)
50*1000	4 (mm)	3.2 (mm)
50*500	4 (mm)	3.2 (mm)
50*250	4 (mm)	3.2 (mm)


DENİZ – 4.0 (mm)

Ø D (mm)	d (mm)	l (mm)
150*3000	4 (mm)	2.2 (mm)
150*2000	4 (mm)	2.2 (mm)
150*1000	4 (mm)	2.2 (mm)
150*500	4 (mm)	2.2 (mm)
150*250	4 (mm)	2.2 (mm)

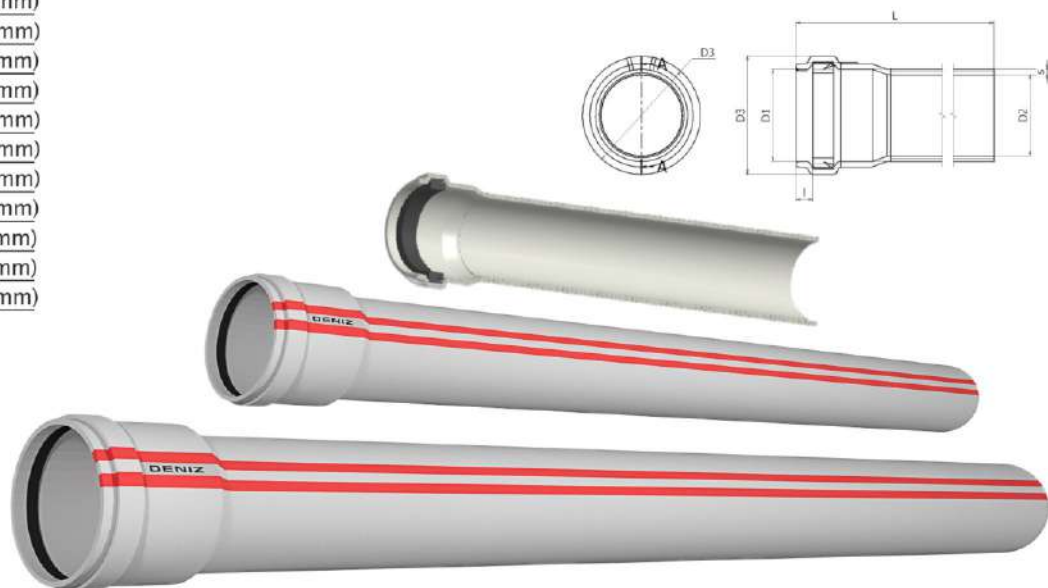

DENİZ – 2.2 (mm)


Ø D (mm)	d (mm)	l (mm)
100*3000	4 (mm)	2.2 (mm)
100*2000	4 (mm)	2.2 (mm)
100*1000	4 (mm)	2.2 (mm)
100*1000	4 (mm)	2.2 (mm)
100*500	4 (mm)	2.2 (mm)
100*250	4 (mm)	2.2 (mm)
70*3000	4 (mm)	2.2 (mm)
70*2000	4 (mm)	2.2 (mm)
70*1000	4 (mm)	2.2 (mm)
70*500	4 (mm)	2.2 (mm)
70*250	4 (mm)	2.2 (mm)
50*3000	4 (mm)	2.2 (mm)
50*2000	4 (mm)	2.2 (mm)
50*1000	4 (mm)	2.2 (mm)
50*500	4 (mm)	2.2 (mm)
50*250	4 (mm)	2.2 (mm)

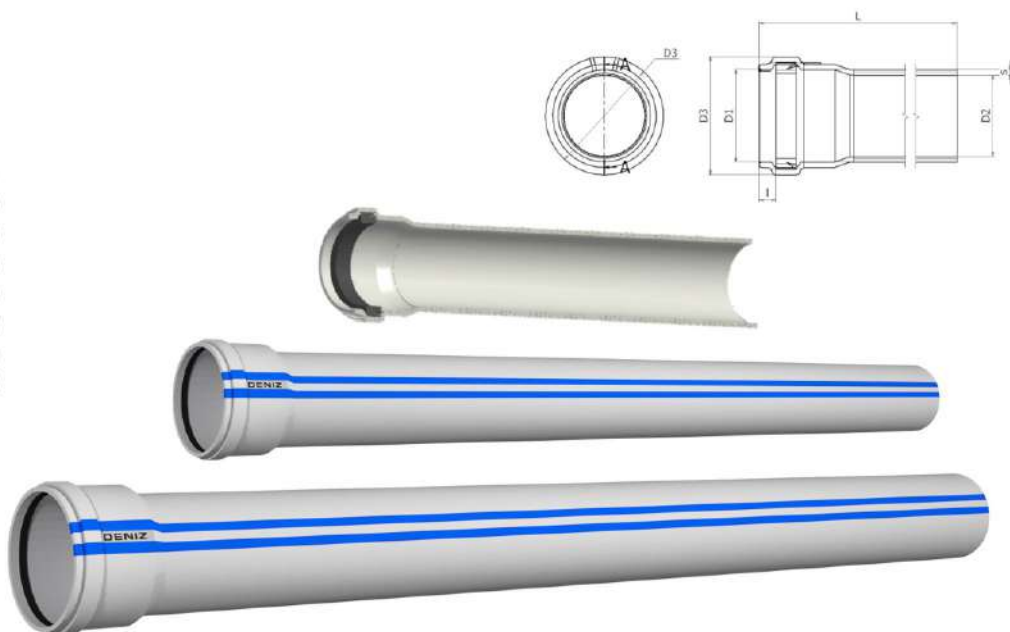



Отвод канализационный на 90°

Ø D (mm)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	S ₁ (mm)	S ₂ (mm)	S ₃ (mm)
50	50	50.3	3.0	2.7	2.3
100	100.4	100.4	3.2	2.9	2.4

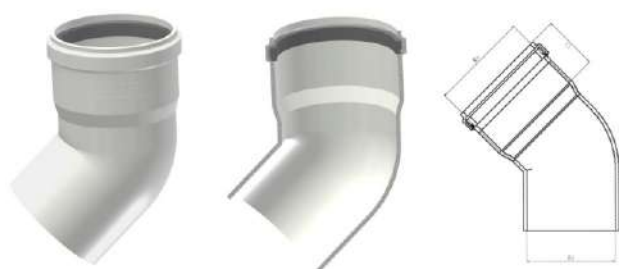

Отвод канализационный на 45°

Ø D (mm)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	S ₁ (mm)	S ₂ (mm)	S ₃ (mm)
50	50	50.3	3.0	2.7	2.3
110	110	110.4	3.2	2.9	2.4



Тройник прямой

Ø D (mm)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	d ₃ (mm)	S ₁ (mm)	S ₂ (mm)	S ₃ (mm)
50-50	50	50.3	50.3	3.0	2.7	2.3
100-50	100	100	100.4	3.2	2.9	2.4
100-100	100	100	100.4	3.2	2.9	2.4



Тройник косой 45°

Ø D (mm)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	d ₃ (mm)	S ₁ (mm)	S ₂ (mm)	S ₃ (mm)
50-50	50	50.3	50.3	3.0	2.7	2.3
100-100	100	100.4	100.4	3.2	2.9	2.4

Муфта канализационная прямая

Ø D (mm)	D (mm)	d ₁ (mm)	S (mm)	L (mm)	L ₁ (mm)
50	50.3	59.6	3.0	84	58.4
100	100.4	120.6	3.2	130	98.8



Переходник (бутылка)

Ø D (mm)	d ₁ (mm)	d ₂ (mm)	S ₁ (mm)	S ₂ (mm)	S ₃ (mm)
100-50	100	50.3	3.2	2.9	2.4



Хомут канализационный

Ø D (mm)	A (mm)	B (mm)
50	78.30	57.60
100	152.55	120.00



Заглушка канализационная

Ø D (mm)	D (mm)	d ₁ (mm)	L (mm)	H (mm)
50	60	50	28	25
100	100	100	38	34
150	173	150	50	55



**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

ООО "ТЕКС"
г. Алматы, ул. Мамытова, 67, office@teks.kz
«ИЗДАТЕЛЬСТВО» (для сертификации)
KCC № 1415697

CЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
сертифицирован в Государственном центре
№ КЗ.7500651.01.01.04762

с _____ года по _____ году
Действителен с _____ года по _____ году

1. Назначение сертификата удостоверяет, что техническим объектам
Идентификационная продукция Детали строительные и ассоциированные
соответствуют требованиям ТССП № 00309632. 2 2 2 3 1
Сравнение произведений 3 9 1 7

Республика Казахстан,
Город «Кокшетау»
ООО «Индустрия», завод №_____
Генеральный директор (подпись) _____

соответствует требованиям безопасности, установленным в _____
Техническом регламенте № 302 от 17.11.2010 г. («Э»),
ГОСТ 18599-2001 см. 4.1, 5.2, табл. 5.
ЕСПН Г, утверждением КТС № 259 от 28.03.2010 г. Г. П. п. 6, TP №277 от 21.03.2009 г.

2. Заявитель (идентификатор, присвоенный) ООО «Кокшетау Рим»
Республики Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, д. 127, кб 19
Накет должно соответствовать отдельным партий продукции
данной сертификации на бланке установленного образца.

3. Сертификат выдан на основании протоколов испытаний №634.СМ-26633/СМ
от 06.04.2016 г. НИЦ ТОО "ТЕКС" (КЗ.Н.07.06607 от 15.12.2016 г.) №193 от 05.04.2016 г.
НИЦ ТОО "Центр сертификации и метрологии "ТЕКС" (КЗ.Н.01.1226 от 10.03.2021 г.).
Дата выдачи системы идентификации от 06.04.2016 г.

4. Допускается использование схемы сертификации №3
Начало действия сертификата осуществляется ТОО "ТЕКС" один раз в год


«ТЕКС»
Государственный центр технического регулирования Республики Казахстан

Подпись руководителя органа или исполняющего обязанности _____ Е.К. Карымбаева
или уполномоченного им лица _____ А.С. Елисейков
Подпись заявителя/изготовителя _____
«_____» _____ 2016 г.

Государственная система технического регулирования
Республики Казахстан

КСС. № 0389632

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия № КЗ-7500653.01.01.04782
(сертификат в сфере охраны здоровья)

Перечень объектов приложения, на которые
распространяется действие сертификата соответствия
(записанные в натуральном виде)

Код КТН/КТ	Наименование и технические характеристики, изделия/услуги	Объемные документация, на которой выданы сертификаты соответствия
1 22.23.1 3917220000	Исготовлены в Республике Казахстан, ТОО "Бетон Plus" трубы полимерцементные водопроводные марки "DENIZ" (диаметр 20мм-75мм),	
2 22.23.1 3917220000	трубы полимерцементные водопроводные со стекловолоконным маркер "DIZALZ" (диаметр 20мм-75мм),	
3 22.23.1 3917220000	трубы полимерцементные водопроводные марки "OKYANUS" (диаметр 20мм-75мм),	
4 22.23.1 3917220000	трубы полимерцементные водопроводные (с) стекловолоконным маркер "OKYANUS" (диаметр 20мм-75мм),	
5 22.23.1 3917400000	фитинги полимерцементные водопроводные марки "DENIZ" (диаметр 20мм-75мм),	
6 22.23.1 3917400000	фитинги полимерцементные водопроводные марки "OKYANUS" (диаметр 20мм-75мм).	



Министерство здравоохранения
Республики Казахстан
МЗ РК

Полномочиями уполномоченного органа по техническому
соответствию для удостоверения в том, что
представленные в приложении материалы
соответствуют требованиям законодательства
Р.К. Кормашова

подпись

А - документально подтверждено

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**


KZ-002651



ТОО "ТЕКС"
ОАО с ограниченной ответственностью
г. Алматы, ул. Момышова, 67, стр.1 тел: +7(71) 291 11 11
КСС № 1422258

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
сертификат в Государственном реестре

№ <u>3</u> - ИИСК	№ <u>16</u>	КЗ.7306651.01.01.0458
Действителен до: № <u>3</u> - ИИСК	2017 г.	при соблюдении условий применения

A. Настоящий сертификат удостоверяет, что заявленный объект
Наименование продукции: Детали строительные и комплектные
соответствует требованиям КССТ №058926. 22.25.1
Сервисное производство 3917

КОНТАКТЫ:

Республика Казахстан,
ТОО "Kezhan Plus"
(полное наименование юридического лица)

соответствует требованиям безопасности, установленным в
Технический регламент №1202 от 12.11.2016 (в 4.13)
Ст. СТ ГОСТ Р 52314-2010 в пп. 4.1, 4.2, 4.6, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.17
КССТ Т.У. утверждено КТС № 299 от 28.05.2016. Гл. II, п.б, TP №277 от 21.03.2006;

2. Заявитель (изготовитель, продавец) "ТОО "Kezhan Plus"
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Толе би, а. 127, кв. 15
Имеет право сопровождать отпущенные партии продукции
копией сертификата на базисе установленного образца.

3. Сертификат выдан на основании результатов испытаний №11185CM №1119CM
от 03.06.2016г СВЦ ТОО "ТЕКС" (КЗ.Н.02.9630 до 15.12.2019г.), №056A.CC от 03.06.2016г
ИЦ ТОО "Петр сертификация и тестирование" ТЕСТ (КЗ.Н.01.1236 до 10.03.2021г.);
и/или анализа состояния производства от 03.08.2016г.

4. Заявитель вправе информировать о своем сертификате №3
Наименование системы соответствующий ОКР ТОО "ТЕКС" один раз в год


Полномочиями органа по техническому регулированию Республики Казахстан

К.К. Карамжинова
А.С. Есметбаева

Подпись эксперта-аудитора

Государственная система технического регулирования
Республики Казахстан

КССТ № 0389826

ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия № CZ.7500651.01.01.04358
(выданному в соответствии с № _____)

Претендент, изготовитель продукции, на которую
разрабатывается действие сертификата соответствия
(или заявитель к соответствию)

Вид КТД (У), Вид ТН ВЭД	Наименование и обозначения продукции, не подлежащие декларации	Обозначения документации, на которой выдана продукция
1 22.23.1 3917229000	Изготовитель - Республика Казахстан, ТОО "Катан Пласт" Трубы полипропиленовые высокопрочные "PINAR" (обычные) (диаметры 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 63мм)	СТР 1007-2019
2 22.23.1 3917229000	Трубы полипропиленовые высокопрочные "PINAR" (со стекловолокном) (диаметры 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 63мм)	-
3 22.23.1 3917229000	Трубы полипропиленовые высокопрочные "DENIZ" (диаметры 50мм, 70мм, 100мм, 150мм)	-
4 22.23.1 3917400000	Фитинги полипропиленовые высокопрочные "PINAR" (диаметры 20мм-75мм)	-



Воспользуясь правом на интеллектуальную
собственность или иным образом
претендуя на исключительные права,
К.К. Нармолдина

* для официального знака



Комитет Технического
регулирования и метрологии
Министерства по
инвестициям и развитию
Республики Казахстан

Для заметок

DENİZ

ТРУБЫ И ФИТИНГИ

Для заметок

DENİZ

ТРУБЫ И ФИТИНГИ



Нашей главной целью является продвижение
Казахстанского бренда труб и фитингов
который будет известен во всем мире.





denizplast.kz